




Сценарий управления

для программируемого логического контроллера ВЭСТ-02М

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (05_05 r01)

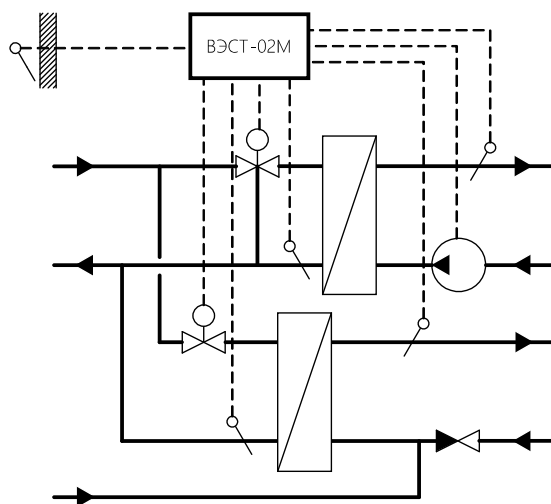

Указания по технике безопасности

Перед эксплуатацией прибора прочитайте данную инструкцию.

К эксплуатации, монтажу и техническому обслуживанию контроллера допускаются квалифицированные лица, которую имеют право осуществлять данные работы в соответствии с установленной практикой и стандартами техники безопасности.

Контроллер является источником опасного производственного фактора – напряжение в электрических цепях, замыкание которых может произойти через тело человека.



Не открывайте контроллер, не производите подключение проводов, если питающее напряжение контроллера не отключено.



После отключения питающего напряжения на клеммах в течении 10 секунд может оставаться опасный потенциал.



Если питание контроллера отключено, на других клеммах контроллера может остаться напряжение от других внешних источников.

Оглавление

Введение	4
1 Работа прибора в составе системы.....	5
2 Регулирование температуры в контуре отопления	6
2.1 Индикация.....	6
2.2 Управление	6
2.3 Регулирование по температуре наружного воздуха по точкам	7
2.4 Часовая компенсация	7
2.5 Поддержание температуры обратной воды.....	8
2.6 Аварийные ситуации	9
3 Регулирование температуры в контуре ГВС	10
4 Управление циркуляционными насосами	10
5 Формирование сигналов управления регулирующим клапаном.....	11
5.1 Динамические параметры регулятора	11
5.2 Рекомендация по настройке динамических параметров регулятора	11
5.3 Ручное управление приводами клапанов	12
6 Прочие функции.....	12
6.1 Архивы.....	12
6.2 Взаимодействие со SCADA и HMI.....	12
Приложение А. Схема системы отопления и ГВС	13
Приложение Б. Схема подключения прибора.....	14
Приложение В. Программируемые параметры.....	16
Приложение Г. Таблица регистров	20

Введение

Настоящая документация предназначена для ознакомления обслуживающего персонала со сценарием работы автоматического регулятора ВЭСТ-02М (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «ВЭСТ-02М»).

Прибор программируется для работы с одним из типовых сценариев на этапе выпуска производителем. Самостоятельное составление сценариев возможно на графическом языке программирования FBD (с помощью функциональных блоковых диаграмм) в бесплатной программной среде «АКИАР» производства ООО «НПО ВЭСТ».

Программируемый логический контроллер ВЭСТ-02М регулирует температуру в контуре с помощью регулирующего клапана с электроприводом по температуре наружного воздуха. Также происходит регулировка температуры обратной воды, для избежания штрафов от энергопоставляющих организаций.

Прибор ВЭСТ-02М позволяет переводить систему отопления в специальный режим часовой компенсации, т.е. контроллер переводит систему в режим сокращения потребления тепловой энергии в то время, когда это допустимо.

В процессе работы сценарий и описание по руководству могут быть доработаны и улучшены. Дата последней редакции руководства: **19.05.2025 года**.

В скрипт сценария могут быть добавлены новые пункты меню, новые функции. Данное руководство соответствует сценарию VEST_02M_05_05 ver_1.

Для обновления прибора до последней версии сценария можно обратиться в службу поддержки НПО ВЭСТ:

konstr.info@npowest.ru

+7-913-875-59-04

www.npowest.ru

1 Работа прибора в составе системы

В составе системы прибор регулирует температуру в контуре отопления с помощью регулирующего клапана с электроприводом по температуре наружного воздуха, измеряемой датчиком температуры $T_{\text{наруж}}$. Одновременно с температурой воды в подающем трубопроводе, измеряемой датчиком $T_{\text{под}}$, контролируется температура обратной воды, измеряемой датчиком $T_{\text{обр}}$, для того чтобы обеспечить защиту системы от превышения ею недопустимого значения температуры обратной воды в контуре ГВС.

Регулирование температуры ГВС осуществляется с помощью регулирующего клапана с электроприводом. Сигнал с датчика температуры $T_{\text{под}}^{\text{ГВС}}$, который установлен за теплообменником, подается на ПЛК. Для дополнительного контроля над температурой возвращаемого в теплосеть теплоносителя, проходящего через теплообменник ГВС, установлен датчик $T_{\text{обр}}^{\text{ГВС}}$.

По результатам измерений прибор формирует сигналы управления двумя регулирующими клапанами, один из которых служит для поддержания заданной температуры в контуре отопления, а другой – в контуре ГВС.

2 Регулирование температуры в контуре отопления

2.1 Индикация

Светодиодные индикаторы на лицевой панели прибора (см. руководство по эксплуатации автоматического регулятора ВЭСТ-02М) в случае данного «сценария» сигнализируют о следующем:

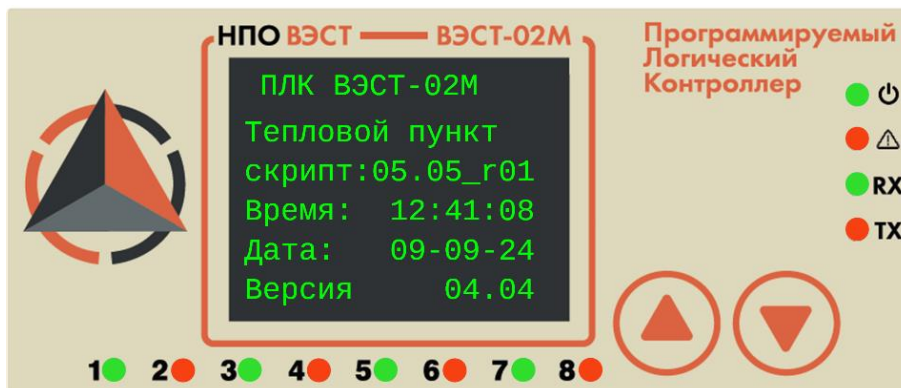


Рисунок 1 – Лицевая панель ПЛК ВЭСТ-02М

- | | |
|--|---|
| 1 – закрытие регулирующего клапана отопления; | 7 – работа резервного циркуляционного насоса отопления; |
| 2 – открытие регулирующего клапана отопления; | 8 – авария резервного циркуляционного насоса отопления; |
| 3 – закрытие регулирующего клапана ГВС; | ⏻ – индикатор работы ПЛК; |
| 4 – открытие регулирующего клапана ГВС; | ⚠ – общая авария; |
| 5 – работа основного циркуляционного насоса отопления; | RX/TX – прием/передача данных через COM порт |
| 6 – авария основного циркуляционного насоса отопления; | |

Примечание: ⚠ – обобщенная авария, формируется скриптом управления, внештатная авария;

2.2 Управление

Управление прибором производится при помощи сенсорных/нажимных кнопок, расположенных на лицевой панели прибора.

При подаче напряжения питания на прибор через 5 секунд на дисплее появляется главное меню (по умолчанию – с отображением текущего времени и дня недели):

Сенсорные/нажимные кнопки управления имеют следующее функциональное назначение:

▽	– горизонтальный переход назад по разделам главного меню, горизонтальный переход по пунктам в пределах выбранного раздела. Изменение значения выбранного параметра в сторону увеличения;
△	– горизонтальный переход вперед по разделам главного меню, горизонтальный переход по пунктам в пределах выбранного раздела. Изменение значения выбранного параметра в сторону уменьшения;
△▽	– одновременное нажатие: вертикальный переход из раздела в пункты, вход в режим изменения значения параметра и сохранение данных изменений.



Уважаемый пользователь! Сенсорные/нажимные кнопки для увеличения или уменьшения параметров работают следующим образом: правая стрелка увеличивает параметр, левая стрелка уменьшает параметр.

Будьте внимательны, направление стрелок указывает на направление перемещения по разделам меню.

Сенсорные/нажимные кнопки реагируют в том случае, если происходит долгое нажатие в течении 0,5-0,7 секунд. Такое управление необходимо, чтобы прибор успевал понять, нажата одна кнопка или две одновременно.

Прибор автоматически осуществляет возврат в главное меню, если после выбора любого из разделов, пунктов меню прибора, вход в режим изменения значения параметра пользователь не производит нажатия любой из кнопок в течение 25 секунд.

Автоматический возврат не осуществляется, если пользователь перевел прибор в режим изменения параметра измеренных значений.

2.3 Регулирование по температуре наружного воздуха по точкам

Управление температурой воды в системе отопления в соответствии с температурным графиком, СанПиН и СНиП. Установка графика выполняется при помощи двух точек.

Т_{внеш.1} – значение точки 1 на оси внешней температуры;

Т_{под.1} – значение точки 1 на оси температуры подачи;

Т_{внеш.2} – значение точки 2 на оси внешней температуры;

Т_{под.2} – значение точки 2 на оси температуры подачи.

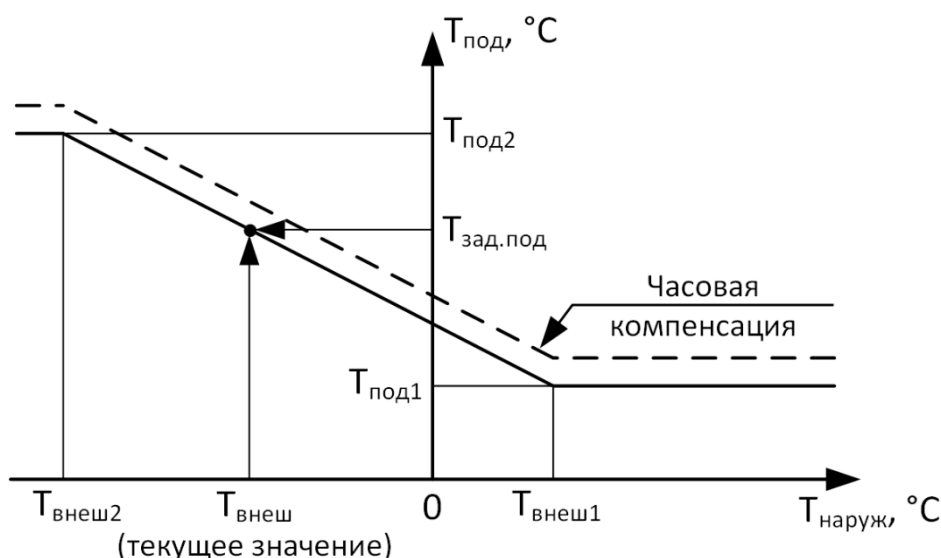


Рисунок 2 – Определение заданной температуры подающего водопровода системы отопления по точкам

2.4 Часовая компенсация

В приборе предусмотрена возможность перевода системы отопления в специальный режим часовой компенсации, который позволяет сдвинуть вверх или вниз температурный график уставки температуры теплоносителя в подающем трубопроводе отопления (График подачи) для сокращения потребления тепловой энергии в периоды, когда это допустимо (например, в офисных помещениях в выходные дни или во время отсутствия персонала, а также в жилых домах в ночное время).

В этом режиме график задания уставки контура отопления сдвигается автоматически, на заданную величину в заданный период времени суток (по часам) в зависимости от дня недели.

Настройка параметров часовой компенсации осуществляется при программировании соответствующих параметров в разделе меню «**Часовая компенсация**».

Часовая компенсация включена, если значения **Нач.комп** и **Кон.комп** находятся в диапазоне от 0...23.

Часовая компенсация выключена, если значения **Нач.комп** и **Кон.комп** находятся в диапазоне от 24...25.5.

Рабочие или Выходные дни – выбор типа дней недели для использования компенсации.

Нач. комп – час начала действия компенсации, настраивается в диапазоне от 0 до 23 часов.

Кон.комп – час конца действия компенсации, настраивается в диапазоне от 0 до 23 часов.

Знач.комп – значение температуры компенсации, настраивается в диапазоне от -20 до +20 °C.

2.5 Поддержание температуры обратной воды

При регулировании температуры в контуре отопления прибор одновременно с температурой воды в подающем трубопроводе контролирует и температуру обратной воды, возвращаемой в теплоцентраль, обеспечивая защиту системы от превышения ею заданного значения $T^3_{обр}$.

Поддержание $T^3_{обр}$ является приоритетным по отношению к регулированию $T^3_{под}$.

Заданное значение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе $T^3_{обр}$, является величиной переменной и вычисляется по графику $T^3_{обр} = f(T_{наруж})$ (рисунок 3.4), который установила Энергоснабжающая организация.

В аналитическом виде выражается, как:

$$T^3_{обр} = (T_{наруж} - T^{min}_{наруж}) \cdot [(T^{max}_{обр} - T^{min}_{обр}) / (T^{max}_{наруж} - T^{min}_{наруж})] + T^{min}_{обр}. \quad (2)$$

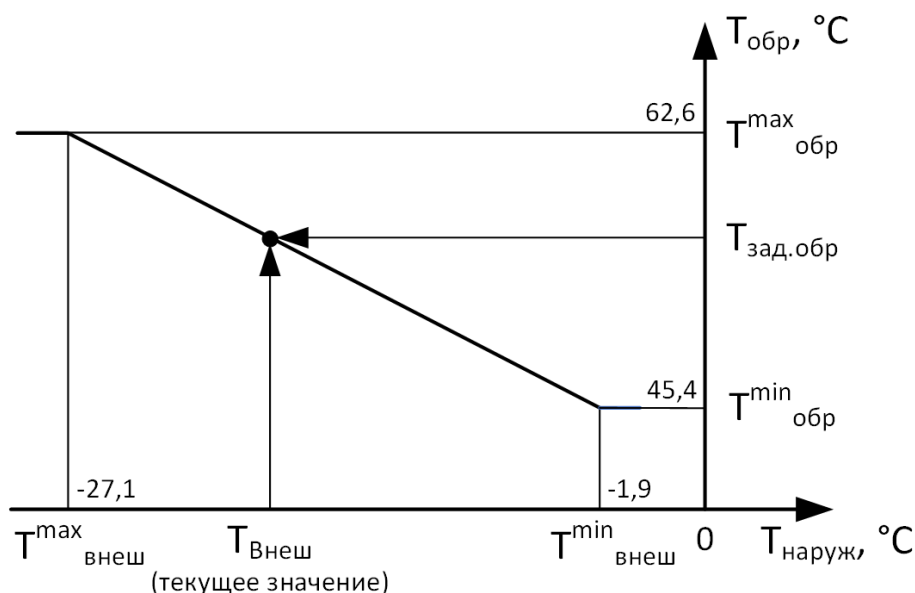


Рисунок 3 – Определение заданной температуры обратной воды системы отопления

Данный температурный график задается двумя точками с координатами:

T_{вн.min} – минимум температуры наружного воздуха;

T_{обр.min} – минимум температуры обратной воды;

T_{вн.max} – максимум температуры наружного воздуха;

T_{обр.max} – максимум температуры обратной воды.

Если в процессе работы температура обратной воды по какой-либо причине превысит значение $T_{обр}^{max}$, вычисленное по графику (рисунок 2.3), то прибор переводит систему в режим защиты от перегрева воды, что бы насосы не гоняли избыточное тепло. При этом прибор прерывает регулирование температуры в контуре отопления по уставке $T_{под}^3$ и, для снижения завышенной $T_{обр}$, начинает закрывать регулирующий клапан.

Таким образом датчик работает по двум параметрам (условиям):

1-ое: если температура обратного водоснабжения располагается до $T_{обр}^3$, то система подаёт горячую воду;

2-ое: если температура обратного водоснабжения становится выше $T_{обр}^3$, то система перестаёт подавать горячую воду, тем самым опускает температуру в область до $T_{обр}^3$ и ниже.

2.6 Аварийные ситуации

В приборе также предусмотрена аварийная уставка температуры обратной воды (Контур теплопотребления), равная 20 °С. Если выполняется условие $T_{обр} < T_{обр. авар}$, прибор вырабатывает управляющие сигналы на открытие регулирующего клапана. После возврата температуры $T_{обр}$ в допустимые пределы прибор переходит в режим нормального регулирования.

Тоб.авр – аварийная температура обратной воды.

Фиксация аварии «Сухой ход» (dry) происходит в том случае, если в системе нет воды.

В системе может возникнуть авария из-за перепадов давления и происходит фиксация «Авария двигателей».

Для того чтобы индикатор общей аварии Δ не загорался при первом включении контроллера, необходимо входы 32-36 замкнуть на землю.

3 Регулирование температуры в контуре ГВС

Регулирование температуры в контуре ГВС осуществляется прибором с помощью регулирующего клапана по уставке $T_{\text{ГВС}}^3$, задаваемой пользователем при программировании прибора:

Тзад.гвс – требуемая температура теплоносителя в системе ГВС.

Система работает по регулированию температуры подачи, когда температура обратной воды ниже, чем заданная температура обратной воды **Зад.Тобр**. Если температура обратной воды выше температуры заданной, тогда система ориентируется на температуру обратной воды. Систем считает приоритетным температуру обратной воды до тех пор, пока температура подачи не станет выше, чем температура заданная.

Однако, как правило, данный датчик температуры на обратном трубопроводе внешнего контура системы ГВС с теплообменником не устанавливается. В случае отсутствия датчика температуры обратной воды системы ГВС (t_5), необходимо установить перемычку между клеммами 28 и 23 (Приложении Б).

4 Управление циркуляционными насосами

Переключение циркуляционных насосов происходит в следующих обстоятельствах:

1. По истечению 7-ми часов происходит переключение насосов основного на резервный и наоборот.
2. По перепаду давления.

В разделе «**Измеренные значения**» в ПЛК должно значение P2 отличаться от P1 ($P_2 > P_1$) на ΔP (регулируется вручную, выставляется по требованию объекта, по умолчанию 50 кПа).

 В случаи несоответствия данного условия возникнет авария, в следствии чего происходит переключение на резервный насос. Если в течении 7-ми часов произойдёт опять перепад давления, автоматика подумает, что рабочих насосов нет и высветит на ПЛК индикацию об ошибке насосов. Данная ошибка сама не ликвидируется моментально, даже если давление установится согласно условию нормальной работы. Такую ошибку снимать необходимо вручную через раздел **Системные параметры** → **Час. пояс** или автоматика сама скинет аварию по истечению 12 часов.

3. По термореле.

Если термореле отключит один насос, то включится второй, при отключении оба насоса выходит на индикацию ПЛК ошибка, которую возможно снять вручную через раздел **Системные параметры** изменив **Час. пояс**.

5 Формирование сигналов управления регулирующим клапаном

5.1 Динамические параметры регулятора

Управление клапанами (контура отопления и контура ГВС) производится одинаковым широтно-импульсным способом по независимым пропорционально-интегрально-дифференциальным (ПИД) законам регулирования.

Динамические параметры настройки ПИД-регулятора:

Вр.демпф – время демпфирования, определяет время усреднения измеряемых параметров;

Время об – постоянная времени объекта;

Вр.возд – параметр определяет длительность воздействия управляющего импульса на регулируемый клапан.

Упр. ТУ/Упр. ГВС – ручное управление клапаном системы отопления/ГВС.

Utu 0-100/Ugw 0-100 – управляющее воздействие, при использовании клапана с управлением 0-10В.

Производителем устанавливаются параметры настройки ПИД-регулятора, обеспечивающие нормальный процесс регулирования для большинства систем отопления и ГВС. Уточнение и корректировка значений параметров производятся при наладке регулирующего комплекса и в процессе эксплуатации. Упрощенная методика настройки описана ниже.

5.2 Рекомендация по настройке динамических параметров регулятора.

Перед началом настройки следует вывести систему из равновесия, вынудить колебаться, увеличив время воздействия до максимума (следует убедиться, что это безопасно для техпроцесса) и определить дополнительные параметры:

Период колебаний (Т) – время, в течение которого клапан производит одно колебание при регулировании объекта.



Время работы привода ($t_{пр}$) – время, которое требуется приводу, чтобы перейти из открытого состояния и закрытое (Должно быть написано в паспорте или на шильдике устройства).

Настройку динамических параметров рекомендуется производить следующим образом:

1. Задать время объекта (приблизительно больше в 2-3 раза чем период колебаний):

$t_{об} = 2..3 \cdot T$

2. Определить время воздействия. Выставить параметр «Вр. возд» прикл. меньше в 5-6 раз, чем время работы привода для приблизительной настройки ($t_{возд} = t_{пр} / 5..6$). Для более точной настройки следует уменьшать значение в два раза, определяя приемлемую величину интервала, в котором работает объект, а затем производить меньшие изменения до конечного результата.

3. Проверить результат. Для систем теплоснабжения величина перерегулирования может считаться нормальной, если она составляет приблизительно 5-10%, для систем ГВС до 30%, поскольку система более быстродействующая.

Время демпфирования задать приблизительно в 10-20 раз меньше времени объекта ($t_{\text{демпф}} = t_{\text{об}}/10..20$). Параметр определяет плавность регулирования, при его увеличении, регулирование будет происходить «плавнее», но при этом время реакции управляющего сигнала тоже увеличится.

5.3 Ручное управление приводами клапанов.

Сигнал управления клапанами можно сформировать вручную (например, для проверки состояния системы по месту). Положения клапана осуществляется с помощью параметров «Упр. ТУ» для контура отопления и «Упр. ГВС» для ГВС (в меню «Контур тепла → Параметры ПИД.»).

Упр. ТУ – ручное управление клапаном системы отопления;

Упр. ГВС – ручное управление клапаном системы ГВС;

В результате можно выбрать 4 состояния приводов:

0. Автоматический режим работы.
1. Сигнал на открывание клапана.
2. Сигнал на закрывание клапана.
3. Фиксированное положение привода.

6 Прочие функции

6.1 Архивы

Регулятор записывает архивы температур: внешней, подачи отопления, обратной воды отопления, подачи ГВС, обратной воды ГВС. Дискретизация определяется параметром «Дискрет.» в меню «Системн. парам».

6.2 Взаимодействие со SCADA и HMI

ПЛК ВЭСТ-02М совместим со SCADA системами, поддерживает Modbus протокол. При использовании системы диспетчеризации НПО ВЭСТ, по умолчанию на мнемосхему выводятся 5 регистров (Рисунок 6.1). Есть возможность выводить и другие Modbus регистры, список регистров приведен в Приложение Г.

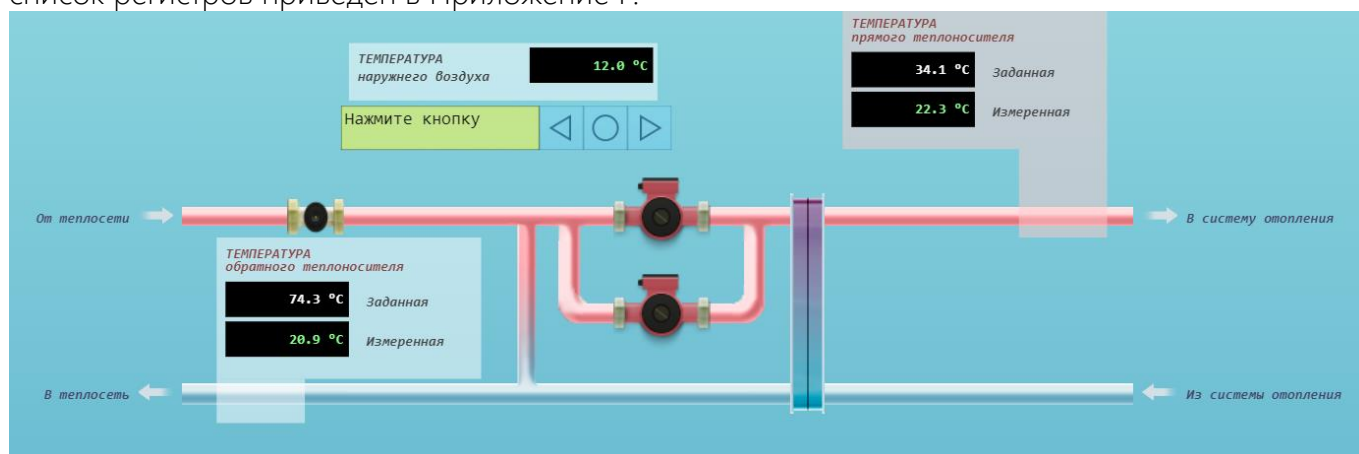


Рисунок 4 – Мнемосхема системы отопления

Приложение А. Схема системы отопления и ГВС

(справочное)

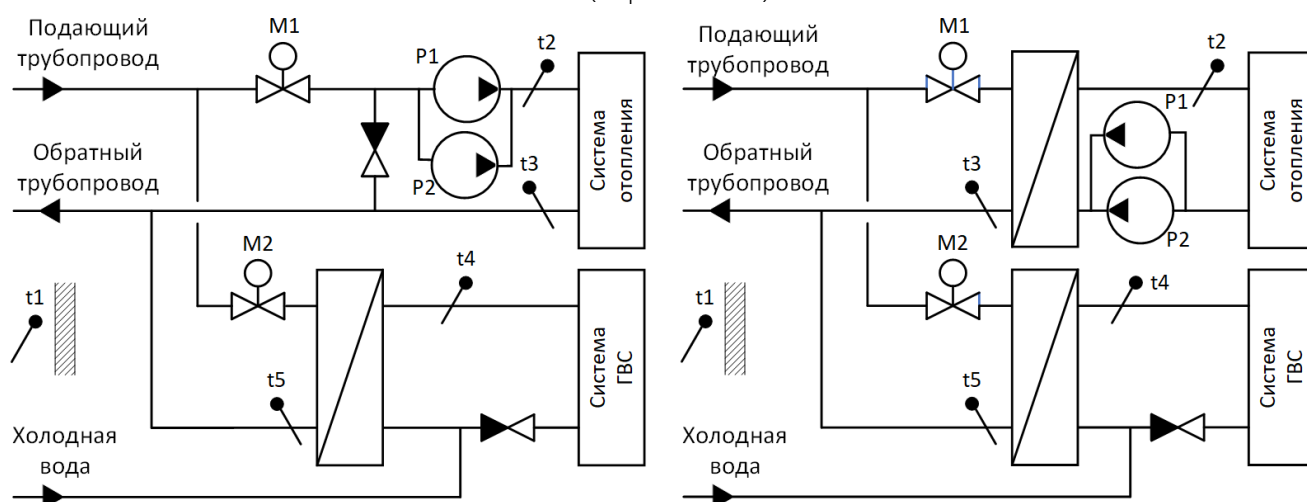


Рисунок А.1 – Типовые схемы присоединения системы отопления и ГВС

Обозначения:

t1 – датчик температуры наружного воздуха;

t2 – датчик температуры прямой воды системы отопления;

t3 – датчик температуры обратной воды системы отопления;

t4 – датчик температуры прямой воды системы ГВС;

t5 – датчик температуры обратной воды системы ГВС;

M1 – электропривод регулирующего клапана системы отопления (**клемма 7** – «закрытие», **клемма 9** – «открытие»);

M2 – электропривод регулирующего клапана системы ГВС (**клемма 10** – «закрытие», **клемма 12** – «открытие»);

P1 – циркуляционный насос;

P2 – циркуляционный насос.



Датчик температуры наружного воздуха (**t1**) рекомендуется устанавливать в местах, которые защищены от прямых солнечных лучей и вентилируемые. Т.к. в зимнюю ясную, без ветряную погоду температурный датчик может нагреться и будет регулировать тепло не корректно.

Приложение Б. Схема подключения прибора

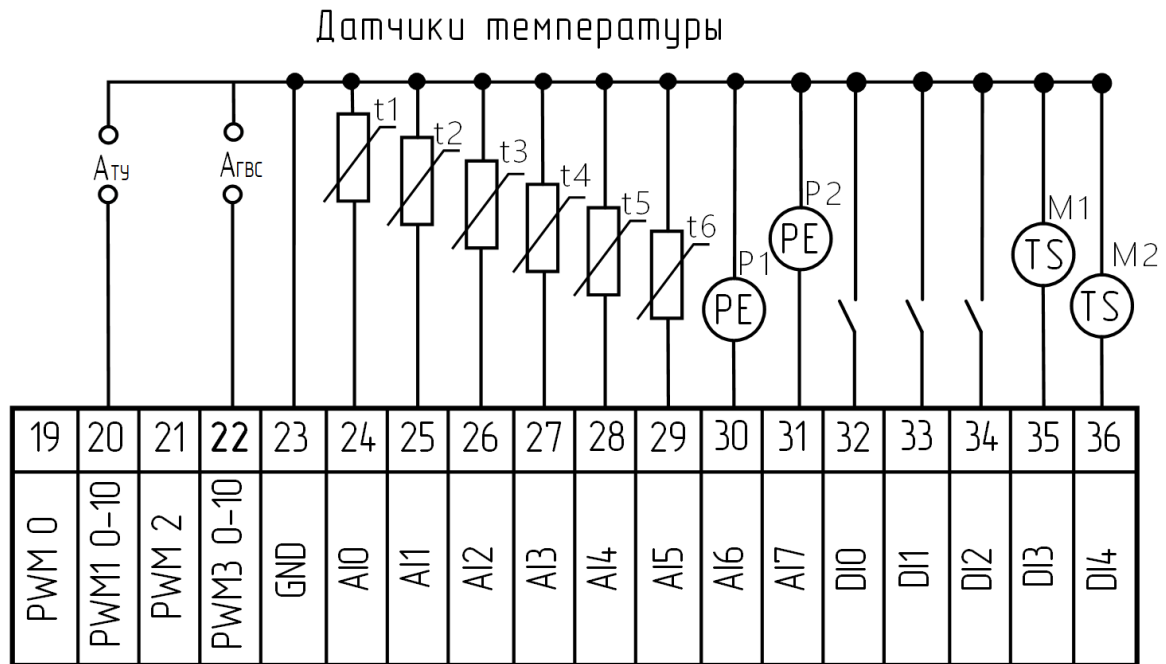


Рисунок Б.1 – Схема подключения верхней клеммной колодки

A_{ты} – аналоговый сигнал на систему отопления;

A_{гвс} – аналоговый сигнал на систему ГВС;

t1 – датчик температуры наружного воздуха;

t2 – датчик температуры подающей воды системы отопления;

t3 – датчик температуры обратной воды системы отопления;

t4 – датчик температуры подающей воды системы ГВС;

t5 – датчик температуры обратной воды системы ГВС;

t6 – датчик дополнительной температуры;

P1 – датчик давления P1;

P2 – датчик давления P2;

DI0 (клемма 32) – реле давления (авария сухого хода);

DI1 (клемма 33) – реле перепада давления (P1-P2);

DI2 (клемма 34) – реле перепада давления (авария двигателя);

DI3 (клемма 35) – термореле M1;

DI4 (клемма 36) – термореле M2.

Клеммы 32-36 – дискретные. Данные клеммы замыкают/размыкают контакт, поэтому они могут быть использованы для различных целей: сухой ход;

термореле;

вкл./выкл. насосов;

фиксация дополнительных событий.

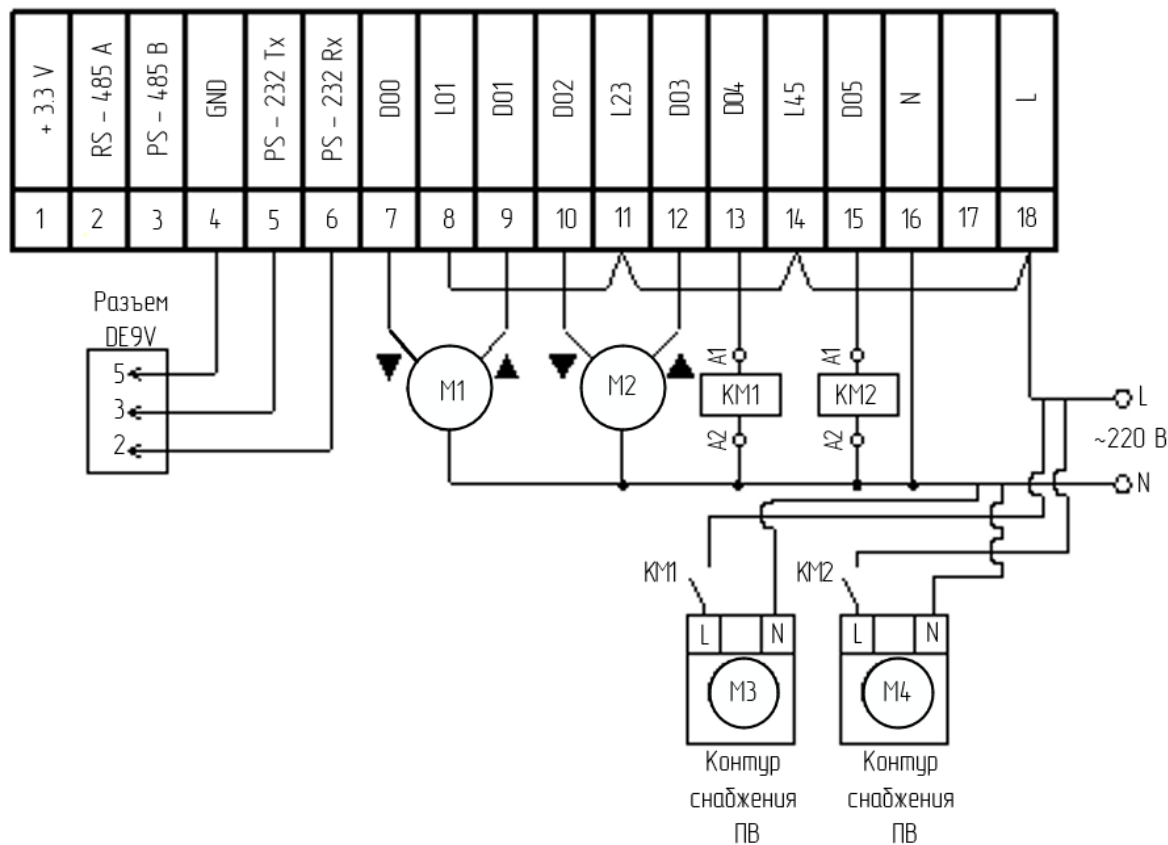


Рисунок Б.2 – Схема подключения нижней клеммной колодки

M1 – электропривод регулирующего клапана системы отопления (**клемма 7** – «закрытие», **клемма 9** – «открытие»);

M2 – электропривод регулирующего клапана системы ГВС (**клемма 10** – «закрытие», **клемма 12** – «открытие»);

M3 – насос 1;

M4 – насос 2;

KM1, KM2 – катушки магнитного пускателя (контакты).

Приложение В. Программируемые параметры

Таблица В.1 – Программируемые параметры сценария

Обозначение	Комментарий	Единицы измерения	Диапазон значений	Значение по умолчанию
Контур теплопотребления				
Зад.Тпод	Заданная температура прямой воды	°C	-	Расчетное
Тем.под	Температура подачи	°C	-	Измеренное
Зад.Тобр	Заданная температура обратной воды	°C	-	Расчетное
Тем.обр	Температура обратной воды	°C	-	Измеренное
Тоб. авр	Минимальная температура обратной воды	°C	10...40	20
Ошибка	Ошибка рассогласования (Зад.Тпод- Тем.под)		-	Расчетное
Тем.внеш	Температура внешнего воздуха	°C	-	Расчетное
График Т.подачи	График Тподачи заданной			
Твнеш.1	Значение точки 1 на оси внешней температуры	°C	-40...20	0,0
Тпод.1	Значение точки 1 на оси температуры подачи	°C	20...80	52
Твнеш.2	Значение точки 2 на оси внешней температуры	°C	-60...0	-27
Тпод.2	Значение точки 2 на оси температуры подачи	°C	20...100	80
Зад.Тпод	Заданная температура прямой воды	°C	-	Расчетное
График Т. обратн	График Тобр. заданной			
Твн.min	Точка минимума внешней температуры	°C	-40...20	18
Тоб.min	Точка минимума обратной температуры	°C	20...80	30
Твн.max	Точка максимума внешней температуры	°C	-60...0	-40

Обозначение	Комментарий	Единицы измерения	Диапазон значений	Значение по умолчанию
Тоб.max	Точка максимума обратной температуры	°C	20...80	62
Зад.Тобр	Заданная температура обратной воды	°C	-	Расчетное
Часовая компенсация	Часовая компенсация (рабочие/выходные дни)			
Рабочие дни				
Нач.комп	Начало компенсации	час	0...25,5	18
Кон.комп	Конец компенсации	час	0...25,5	5.3
Знач.ком	Значение компенсации	°C	-20...20	-1
Выходные дни				
Нач.комп	Начало компенсации	час	0...25,5	0,1
Кон.комп	Конец компенсации	час	0...25,5	23,9
Знач.ком	Значение компенсации	°C	-20...20	1
Время.Дв	Время работы двигателя	час	1,0...52...1	10
Параметры ПИД	Динамические параметры регулятора			
Вр.дмпф	Время демпфирования	мс	0,5...26	20
Врем. об.	Постоянная времени объекта управления	мс	20...3000	400
Вр.возд	Коэффициент усиления	мс	10...200	35
Упр. ТУ.	Ручное управление клапаном системы отопления: 0-Авто; 1-Откр; 2-Закр; 3-Фикс.		0...3 (255)	0
Utu 0-100	Управляющее воздействие, при использовании клапана с управлением 0-10В	%	0-100	0
Т об. авр	Аварийная температура обратной воды	°C	10...39.9	19.9

Обозначение	Комментарий	Единицы измерения	Диапазон значений	Значение по умолчанию
Контур ГВС				
Тзад.гвс	Температура ГВС заданная	°C	5...90	55
Тем.гвс	Температура ГВС	°C	-	Измеренное
Зад.Тобр	Заданная температура обратной воды ГВС	°C	-	Расчетное
Тгвс.обр	Температура обратной воды ГВС	°C	-	Измеренное
Ошибка	Разность заданной и измеренной температур подачи.	°C	-	Расчетное
График Тобр. заданной	Параметры настройки регулятора			
Твн.min	Точка минимума внешней температуры	°C	-40...20	0
Тоб.min	Точка минимума обратной температуры	°C	20...80	60
Твн.max	Точка максимума внешней температуры	°C	-60...0	27
Тоб.max	Точка максимума обратной температуры	°C	20...80	62
Зад.Тобр	Заданная температура обратной воды	°C	-	Расчетное
Параметры ПИД	Динамические параметры регулятора			
Вр.дмпф	Время демпфирования	мс	0,5...26	10
Врем. об.	Постоянная времени объекта управления	мс	10...3000	100
Вр.возд	Коэффициент усиления	мс	0,5...200	5
Упр. ГВС.	Ручное управление клапаном системы ГВС: 0-Авто; 1-Откр; 2-Закр; 3-Фикс.		0...3 (255)	0
Ugw 0-100	Управляющее воздействие, при использовании клапана с управлением 0-10В	%	0-100	0

Обозначение	Комментарий	Единицы измерения	Диапазон значений	Значение по умолчанию
Измеренные значения				
Тем.внеш	Температура внешнего воздуха	°C	-	Измеренное
Тем.под	Температура подачи	°C	-	Измеренное
Тем.обр	Температура обратной воды	°C	-	Измеренное
Тем.гвс	Температура ГВС	°C	-	Измеренное
Тгвс.обр	Температура обратной воды ГВС	°C	-	Измеренное
Т.доп1	Дополнительная температура 1	°C	-	Измеренное
Давл. P1	Датчик давления 1	%	-	Расчетное
Давл. P2	Датчик давления 2	%	-	Расчетное
Pmax. 1	Диапазон измерения датчика давления 1 (верхний предел)	бар	5...56	16
Pmax. 2	Диапазон измерения датчика давления 2 (верхний предел)	бар	5...56	16
Давл. P1	Датчик давления 1	бар	-	Расчетное
Давл. P2	Датчик давления 2	бар	-	Расчетное
Дельта P1	Давление первого насоса	кПа	-	Расчетное
Дельта P2	Давление второго насоса	кПа	-	Расчетное
P1-P2	Перепад давления	кПа	0...255	50
Твн. уст.	Вн т, которую считать в случае обрыва датчика	°C	-51...0	-20
Кор. Твн.	Ручная корректировка t _{вн}	°C	-12...12	0

Приложение Г. Таблица регистров

Таблица Г.1 – Таблица регистров

Регистры	Обозначение в скрипте	Обозначение	Пояснение
30001	T _{out}	Т _{вн} , °С	Температура внешнего воздуха
30002	T _{pod}	Т _{под} , °С	Температура прямого теплоносителя. Отопление.
30003	T _{obr}	Т _{обр} , °С	Температура обратного теплоносителя. Отопление.
30004	T _{gws}	Т _{гвс} , °С	Температура прямого теплоносителя. ГВС.
30005	T _{obg}	Т _{гвс.обр} , °С	Температура обратного теплоносителя. ГВС.
30006	Z _{pod}	Т _{под.зад} , °С	Заданная температура прямого теплоносителя.
30007	Z _{obr}	Т _{обр.зад} , °С	Заданная температура обратного теплоносителя.
30008	Z _{gws}	Т _{гвс.зад} , °С	Заданная температура прямого теплоносителя. ГВС.
30009	e _{pd}	-	Рассогласование по температуре подачи отопления
30010	e _{ob}	-	Рассогласование по температуре обратки отопления
30011	e _{pg}	-	Рассогласование по температуре подачи ГВС.
30012	e _{og}	-	Рассогласование по температуре обратки ГВС.
30013	a _{o0}	-	Управление 0-10В отопление
30014	a _{o1}	-	Управление 0-10В ГВС
30015	ert	-	Рассогласование на входе ПИД регулятора по отоплению
30016	u1	-	Трехпозиционное управление клапаном отопления (-1; 0; 1)
30017	er2	-	Рассогласование на входе ПИД регулятора по ГВС
30018	u2	-	Трехпозиционное управление клапаном ГВС (-1; 0; 1)
30019	T _{oba}	-	Температура обратная аварийная
30020	Z _{obg}	-	Заданная температура обратки ГВС



ООО «НПО ВЭСТ»
 634009, г. Томск, ул. Мельничная, д. 45а
 Тел.: (3822) 400-733
 E-mail: info@npowest.ru
 www.npowest.ru